


# Journée d'information *Travaux à proximité des canalisations*

Mise en œuvre de la « procédure gaz renforcée »




# Gestion de l'alerte

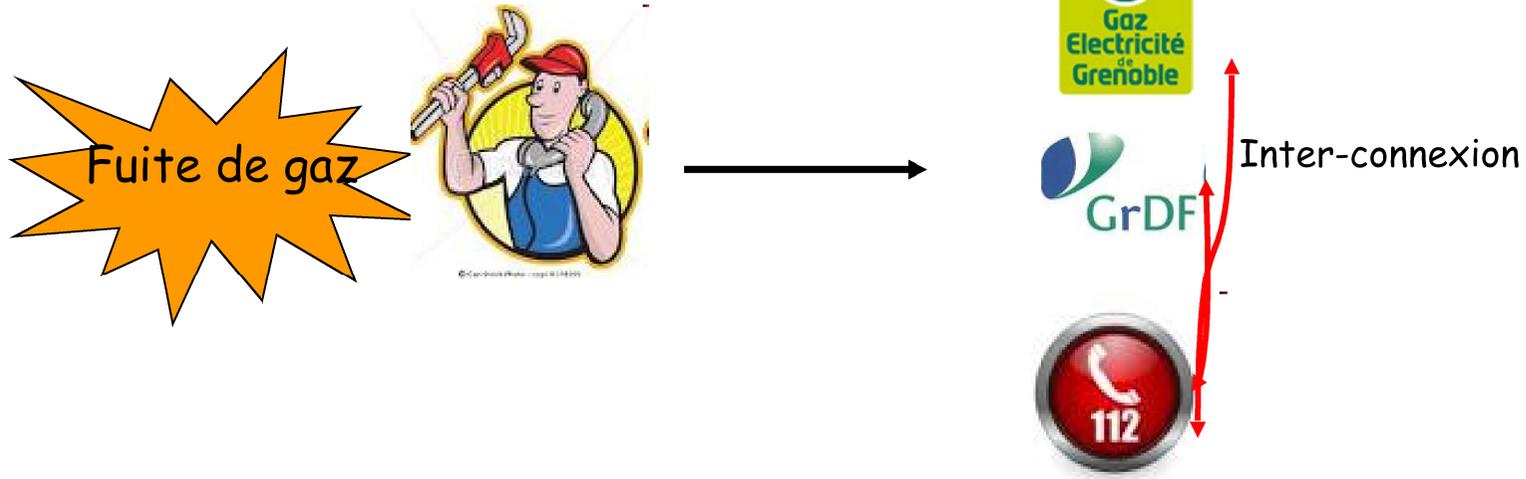

# Gestion de l'alerte

Fuite de gaz

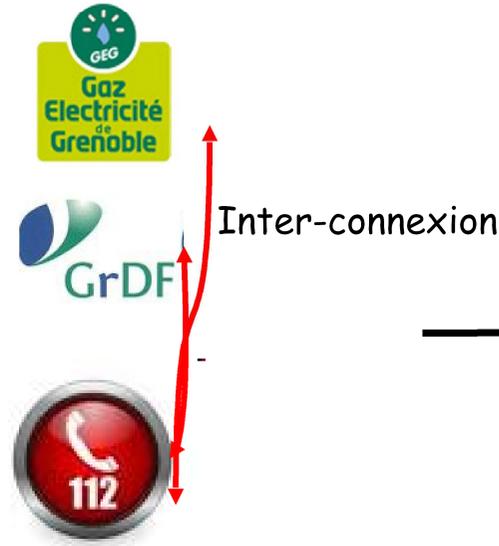

## Grille commune de traitement de l'appel

DESIGN DE L'APPEL	Public	BTP	Centre d'appel
LOCALISATION	VOIE PUBLIQUE		DANS BÂTIMENT
QUE VOYEZ-VOUS?	Présence de travaux ou accident Pas de dégâts apparents sur ouvrage Fuite de gaz entendue Dégâts apparents sur conduite ou outillage		Présence de travaux Dégâts apparents sur conduite Fuite de gaz entendue Pas de dégâts apparents sur ouvrage
ENTENDEZ-VOUS?	Phénomènes physiques anormaux (bruit anormal, souffle, vibrations, papillons, etc.) Rien de suspect		Phénomènes physiques anormaux (bruit anormal, souffle, vibrations, papillons, etc.) Rien de suspect
FACTEURS AGGRAVANTS	Zone rurale? Zone urbaine? Opération de proximité de public? Nombreux appels		Site sensible, ERP, immeuble d'habitation collectif, installations bâties (cave, etc.) Nombreux appels
QUALIFICATION	Présence d'une odeur de gaz? Présence d'une odeur différente de gaz? Autre odeur particulière?		Présence d'une odeur de gaz? Présence d'une odeur différente de gaz? Autre odeur particulière?

PROCEDURE GAZ CLASSIQUE  
PROCEDURE GAZ RENFORCEE  
SI: 3 ou 4 ou 4


TRANSFERT DE L'APPELANT OBLIGATOIRE

GRILLE DE GESTION ET DE QUALIFICATION  
RESOLUE COMMUNE AUX CENTRES D'APPELS



# Gestion de l'alerte

Fuite de gaz

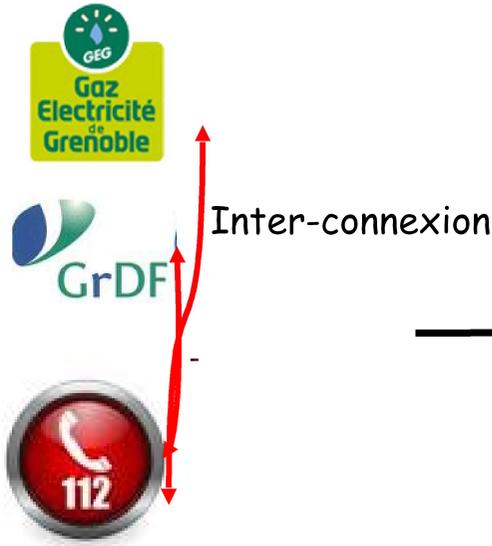

Procédure  
gaz  
renforcée

Procédure  
gaz  
classique

## Grille commune de traitement de l'appel

DESIGNATION DE L'APPEL	Public	BTP	Centre d'appel
<b>LOCALISATION</b>	VOIE PUBLIQUE		DANS BÂTIMENT
<b>QUE VOYEZ-VOUS?</b>	Présence de brancards ou accident Pas de dégâts apparents sur ouvrage Fuite de gaz enfermée Dégâts apparents sur conduite ou coffret		Présence de brancards Dégâts apparents sur conduite Fuite de gaz enfermée Pas de dégâts apparents sur ouvrage
<b>ENTENDEZ-VOUS?</b>	Phénomènes physiques anormaux (bruit anormal, souffle, vibrations, papillons, etc.) Rien de suspect		Phénomènes physiques anormaux (bruit anormal, souffle, vibrations, papillons, etc.) Rien de suspect
<b>FACTEURS AGGRAVANTS</b>	Zone rurale? Zone urbaine? Opération de proximité de public? Nombreux appels		Site sensible, ERP, immeuble d'habitation collectif, installations balnéaires (doux sol, cave, etc.) Nombreux appels
<b>QUALIFICATION</b>	Présence d'une odeur de gaz? Présence d'une odeur différente de gaz? Autre odeur particulière?		Présence d'une odeur de gaz? Présence d'une odeur différente de gaz? Autre odeur particulière?
	PROCEDURE GAZ CLASSIQUE		PROCEDURE GAZ RENFORCEE SI 3 ou 4 ou 4
			TRANSFERT DE L'APPELANT OBLIGATOIRE



# Gestion de l'alerte

Fuite de gaz



Inter-connexion



+ engagement autres services

Procédure gaz renforcée

Procédure gaz classique

+ information/engagement autres services

## Grille commune de traitement de l'appel

DESIGNATION DE L'APPEL	Public	BTP	Centre d'essai
<b>LOCALISATION</b>	VOIE PUBLIQUE		DANS BÂTIMENT
<b>QUE VOYEZ-VOUS?</b>	Présence de brancards ou accident Pan de débris apparents sur ouvrage Fuite de gaz enflammée Débris apparents sur conduite ou coffret		Présence de brancards Débris apparents sur conduite Fuite de gaz enflammée Pas de débris apparents sur ouvrage
<b>DU TENEZ-VOUS?</b>	Phénomènes physiques anormaux (bruit anormal, souffle, vibrations, projections, etc.) Rien de suspect		Phénomènes physiques anormaux (bruit anormal, souffle, vibrations, projections, etc.) Rien de suspect
<b>FACTEURS AGGRAVANTS</b>	Zone rurale? Zone urbaine? Opération dans le secteur de public? Nombreux appels		Site sensible, ERP, immeuble d'habitation collectif, installations balnéaires (doux sol, cave, etc.) Nombreux appels
<b>QUALIFICATION</b>	Présence d'une odeur de gaz? Présence d'une odeur différente de gaz? Autre odeur particulière?		Présence d'une odeur de gaz? Présence d'une odeur différente de gaz? Autre odeur particulière?

GRILLE DE GESTION ET DE QUALIFICATION  
RESOLU COMMUNE AUX CENTRES D'APPELS

PROCEDURE GAZ RENFORCEE

SI 3 ou 4 ou 4

PROCEDURE GAZ CLASSIQUE


TRANSFERT DE L'APPELANT OBLIGATOIRE




# PGR: La gestion opérationnelle

## Zone d'exclusion de 50 m:

- correspond à la zone d'exposition directe aux effets du danger principal
- zone délimitée par les pompiers
- évacuation complète
- engagement minimum d'intervenants et avec tenues de protection adaptées

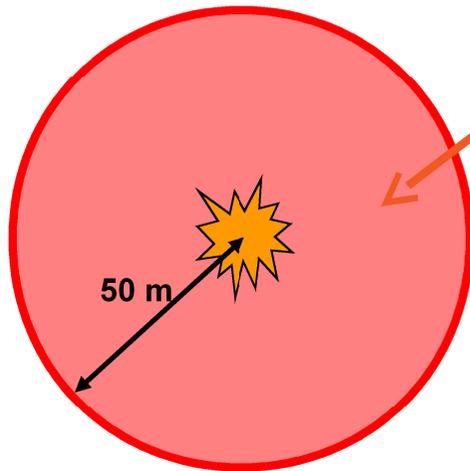

# PGR: La gestion opérationnelle

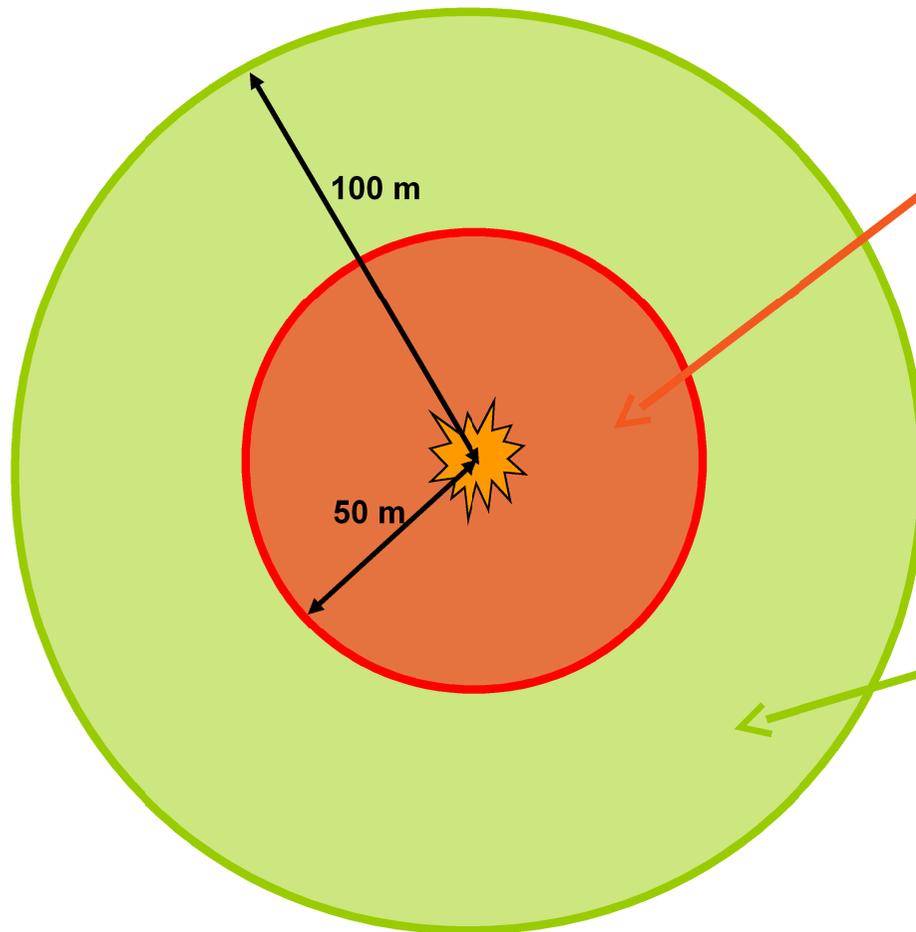

## Zone d'exclusion de 50 m:

- correspond à la zone d'exposition directe aux effets du danger principal
- zone délimitée par les pompiers
- évacuation complète
- engagement minimum d'intervenants et avec tenues de protection adaptées

## Zone contrôlée et de soutien de 100 m:

- zone de coordination de l'engagement des intervenants
- zone tenue par les forces de l'ordre
- accès interdit au public





# Statistiques opérationnelles

## 48 PGR sur le département de l'Isère en 2012:

- 5 PGR pour fuite sur voie publique sans échappement à l'air libre (fuite « fermée » de type A1)
- 40 PGR pour fuite sur voie publique avec échappement à l'air libre (fuite « ouverte » de type A2)
- 3 PGR pour fuite dans un bâtiment



# Statistiques opérationnelles

## 48 PGR sur le département de l'Isère en 2012:

- 5 PGR pour fuite sur voie publique sans échappement à l'air libre (fuite « fermée » de type A1)
- 40 PGR pour fuite sur voie publique avec échappement à l'air libre (fuite « ouverte » de type A2)
- 3 PGR pour fuite dans un bâtiment

